

Veðrunarpólspróf

SS 13 72 44 IA

Vegna
Framleiðslueftirlit

Sýni merkt

1898

Steyppudagur

11.5.2023

Lótu

17

Rað nr.

64


Styrkleikaflokk

Steyppugerð

Kristaline

57

Prufa nr.	Flatar- mál [mm ²]	Flögnun, m _{dg.} [kg/m ²]				
		7 dg.	14 dg.	28 dg.	42 dg.	56 dg.
#1	17.663	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
#2	17.663	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
Meðaltal		0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
		m ₅₆ /m ₂₈ 1,2				

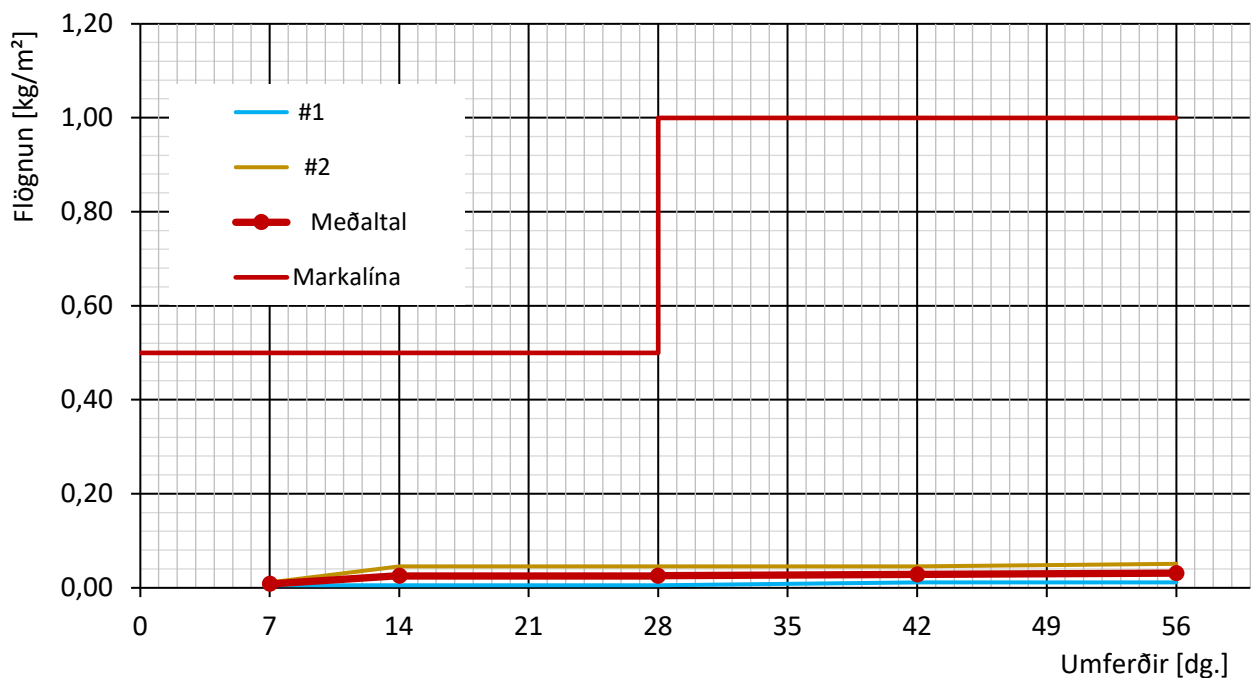

Athugasemdir:

Loft, 6,8 %

28 dg. þrýstipól, 52,5 MPa

90 dg. þrýstipól, 72,3 MPa

Skýring á prófunaraðferð:

Sýnisgerð:	I	<u>Sagað yfirborð úr steyptum sivalningi eða teningi</u>
	II	Ómeðhöndlað yfirborð úr steyptum sivalningi eða teningi
	III	Sagað yfirborð úr borkjarna
	IV	Ómeðhöndlað yfirborð úr borkjarna

Aðferð:

A

B

3 % NaCl-upplausn

Hreint vatn

Markalína skv. byggingarreglugerð:

Gr. 8.3.7 Rakamettuð útisteypa sem er að mestu laus við saltáhrif

Gr. 8.3.8 Rakamettuð útisteypa sem verður fyrir saltáhrifum

lotu15/58