

Veðrunarpólspróf

SS 13 72 44 IA

Vegna
Framleiðslueftirlit

Sýni merkt

1901

Steyppudagur

11.5.2023

Lótu

17

Rað nr.

65

Styrkleikaflokk


C35/45

Steyppugerð

C35D22S3

57

Prufa nr.	Flatar- mál [mm ²]	Flögnun, m _{dg} . [kg/m ²]				
		7 dg.	14 dg.	28 dg.	42 dg.	56 dg.
#1	17.663	0,05	0,10	0,14	0,19	0,26
#2	17.663	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
#3						
Meðaltal		0,05	0,05	0,07	0,10	0,14
					m ₅₆ /m ₂₈	1,9

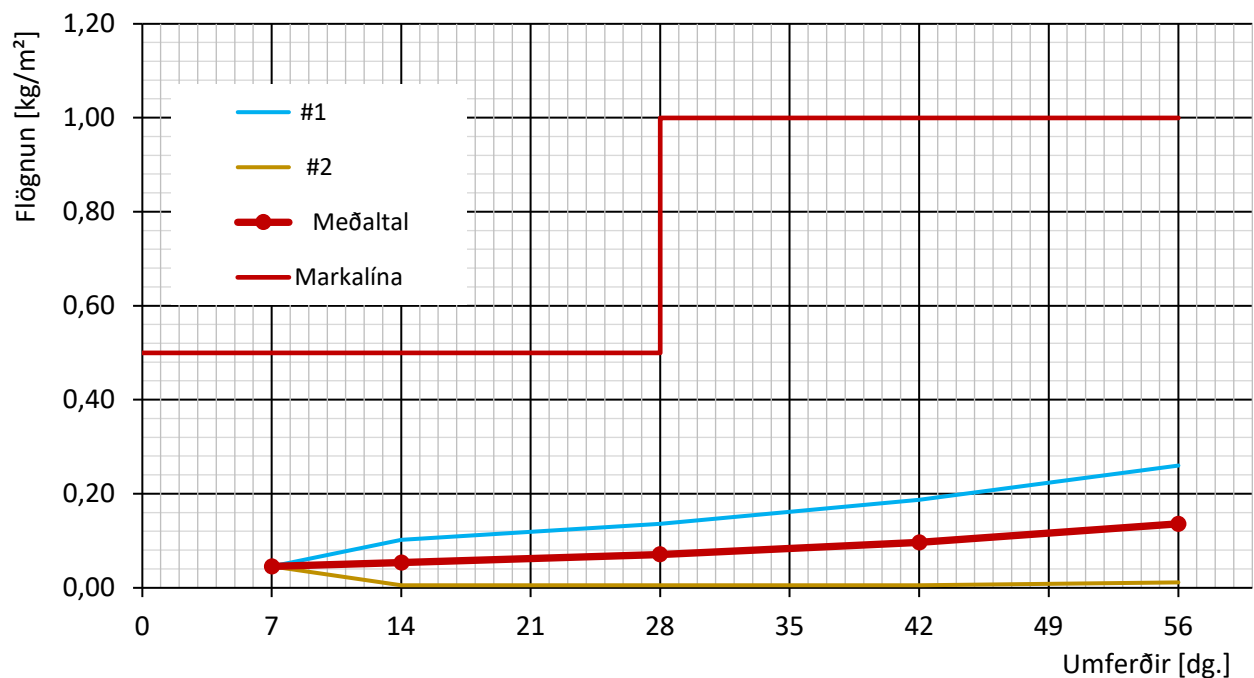

Athugasemdir:

Skýring á prófunaraðferð:

Sýnisgerð:	I	<u>Sagað yfirborð úr steyptum sivalningi eða teningi</u>
	II	Ómeðhöndlað yfirborð úr steyptum sivalningi eða teningi
	III	Sagað yfirborð úr borkjarna
	IV	Ómeðhöndlað yfirborð úr borkjarna

Aðferð: **A** **3 % NaCl-upplausn**
B Hreint vatn

Markalína skv. byggingarreglugerð:

Gr. 8.3.7 Rakamettuð útisteypa sem er að mestu laus við saltáhrif

Gr. 8.3.8 Rakamettuð útisteypa sem verður fyrir saltáhrifum

lotu15/58